

Håtövikens samfällighetsförening GA:23

Rättad 7/7-25

Skötsel.

Se till att det inte kommer in svartmyror som gärna bygger bo i pumpen. Frilägg 10 cm runt pumphuset. Lagg gärna med grus och markduk runtom.

Undvik att borsta potatis och jordiga saker i diskhon liksom tvätt av sandiga kläder/handdukar.

Påminn gäster om att tamponger, bindor, tvättlappar och dylikt INTE får spolas ner i toaletten

Vinterkonservering.

Om ni skall vara borta längre tid (månader) rekommenderar vi att ni som sista åtgärd innan ni åker hem spolar 2-300 liter vatten i avloppet. Detta minskar risken för svavelvätebildning som korroderar kvarnen.

Larm

Larmet är av mycket enkelt slag och indikerar bara hög nivå(högt tryck) i sumpen. Detta tryck kan orsakas av hög nivå av avloppsvatten men även om pumpen varit avstängd under lång tid och man av olika orsaker fått gasbildning i sumpen.

Notera att larmet **inte slår** av strömmen till pumpen utan den går som vanligt. Man kan tysta larmet med larmknappen på dosan. När orsaken till larmet försvinner återställs dosan.

En vanlig orsak till att larmet går ofta är att luftpelaren mellan vätskeytan och tryckavkännaren är för liten. Att testa: Kör pumpen med knappen A tills ni hör att det sörplar, tanken är då tömd och luftpelaren återställd.

• Går pumpen? Om pumpen går kontinuerligt (>5 min) utan att stanna dras elhandsken till pumpen ur apparatlådan(A) eller säkringen slås av. **OBS!** Pumpen är en skruppump vilket ger högt tryck men behöver vattnet som smörj och kylmedium, om pumpen går torr för länge förstörs packningen runt skruven

• Är det spänning fram till apparatlådan? Har en säkring eller jordfelsbrytaren löst ut?


• Går pumpen om tvångskörningsknappen A hålls inne?

• Hur låter pumpen? Pumpen skall gå tyst utan ”buller”

• Man kan även lyfta pumphuvudet för att kontrollera att inget ovidkommande föremål finns i pumppumpen. Dock är pumphuvudet rätt tungt 50-60 kg.

Kolla att alla slangar sitter fast på den svarta runda plastdosan. Den är en viktig del av tryckavkänningen,

Själva kvarnen är vattentät så även om det är så mycket vatten att det svämmar över förstör det i sig inte pumpen.

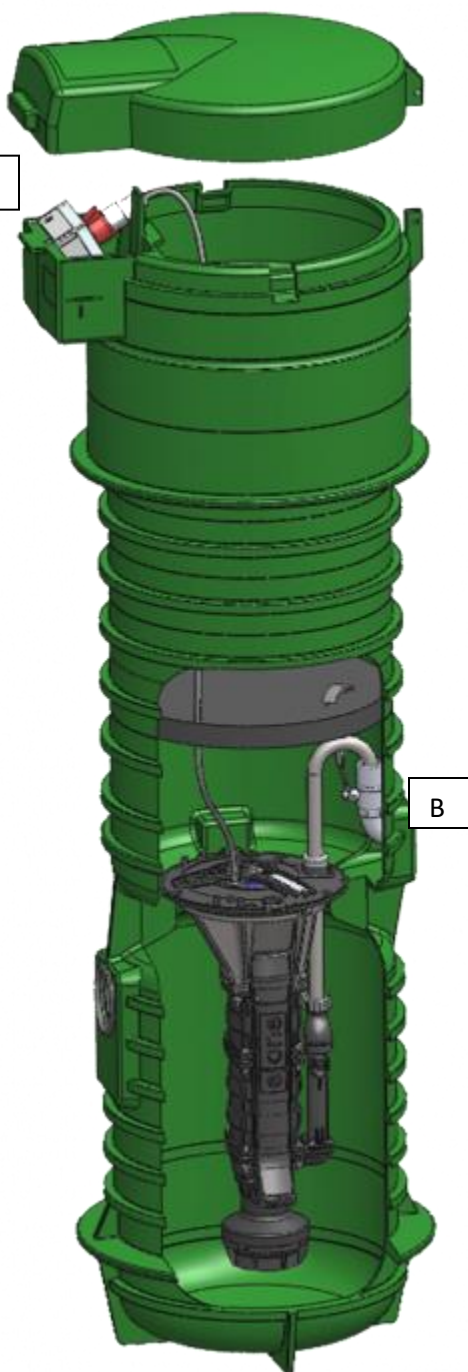

Håtövikens samfällighetsförening GA:23

Rättad 7/7-25

Vid haveri

Vid pumphaveri, stopp eller dylikt i ditt avloppssystem kontakta Skandinavisk Kommunalteknik.

Vid akut pumphaveri har samfälligheten en utbytespump att tillgå.

Din ordinarie pump behöver inte återinstalleras. Den skall dock repareras snarast och därefter lämnas den till samfälligheten.

Installation av pump ansvarar fastighetsägaren för.

Hjälp med installation av reservpump kan fås av Skandinavisk Kommunalteknik. Garantitiden på pumpen är 2 år räknat från driftsättningsdatum.

Trasig pump under garantitid repareras av Skandinavisk Kommunalteknik.

Det går även att eventuellt teckna serviceavtal efter kontakt med styrelsen

Kontakt för:

Samfällighetens reservpump – VA styrelsen

För er med avtal:

Skandinavisk Kommunalteknik AB (SKT) – Telefon: 08-544 407 90

Hemsida: www.kommunalteknik.se

e-mail: info@kommunalteknik.se